


UWAGA:

1. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić głębokość ułożenia istniejącego uzbrojenia terenu.
2. Kolidujące kable energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurą osłonową.
3. Przed wykonaniem przyłącza należy zweryfikować rzędne wyprowadzenia ścieków z budynku. Przykanaliki należy dostosować do istniejących wyprowadzeń.

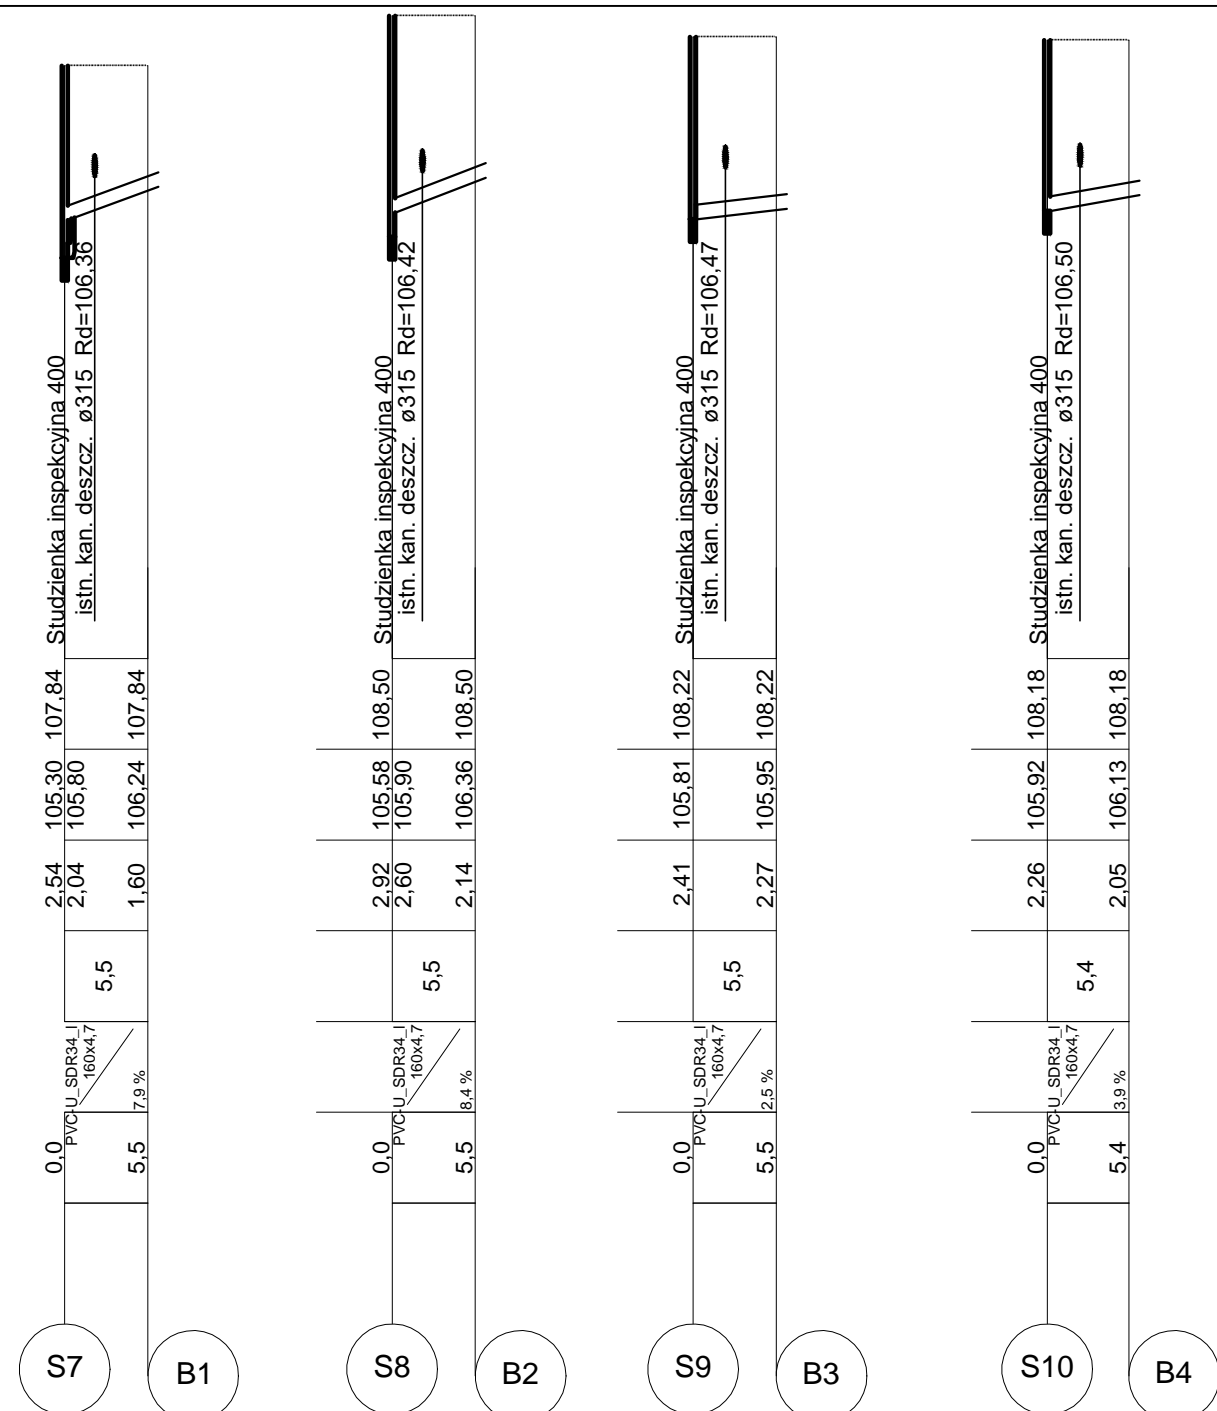

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-BUDOWLANE
ROMAN URBANIAK

OBIEKT	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynków WORD w Koninie i WPU w Poznaniu (o. Konin)		
ADRES	Konin, ul. Zakładowa		
INWESTOR	WORD Konin; WUP w Poznaniu (oddział Konin)		
TREŚĆ	Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej S4-S10, S7-B1, S8-B2, S9-B3, S10-B4		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z - 2 / 2019	1 : 100/500	03
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	-	-	-
PROJEKTOWAŁ	inż. Roman Urbaniak	GP 7342/144/94 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	01.2020
SPRAWDZIŁ	-	-	-